




Ст 1, 6, 8, 9, 14-19 (2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13)

Узел А



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Диаметры трубопроводов не указанные на схеме принять 20x2,8 (φ 15).
2. Регулирующую арматуру у отопительных приборов в ванных, санитарных узлах и лестничных клетках не устанавливать.

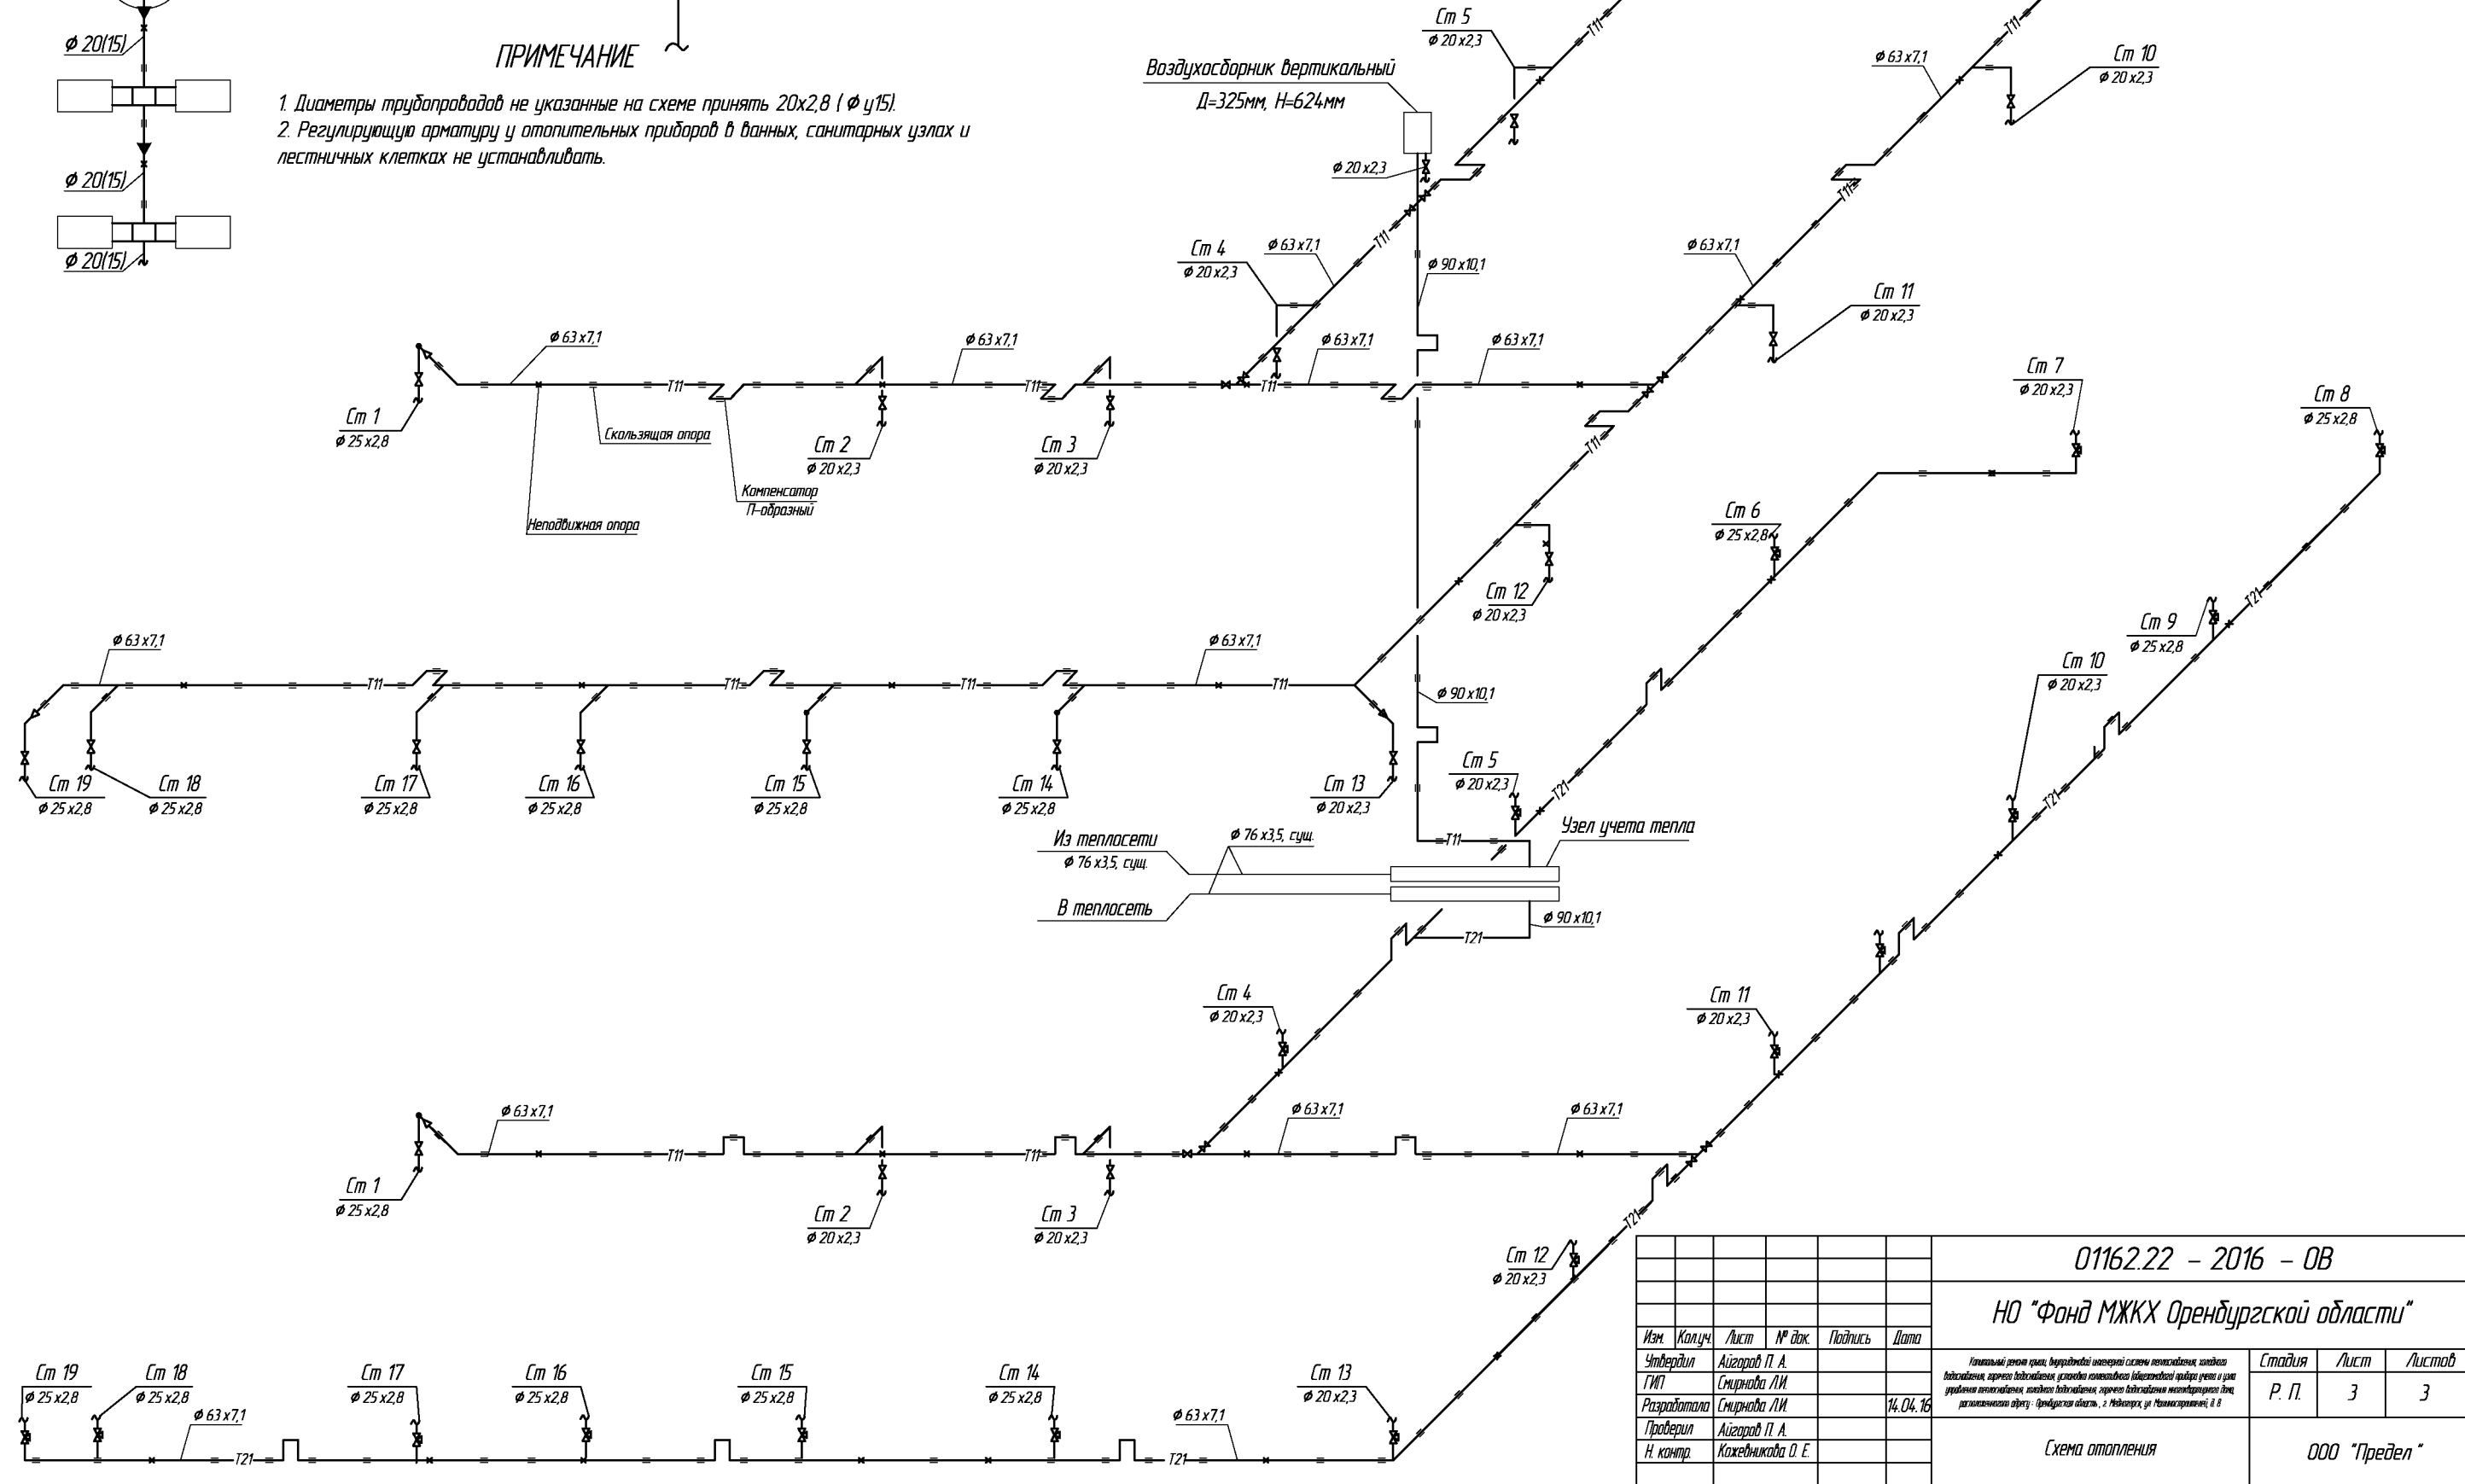

						01162.22 – 2016 – ОВ			
						НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<i>Копиями этого акта, выданных на руки, подтверждается исполнение работ по монтажу, наладке, пуску и эксплуатации оборудования, а также соблюдение требований безопасности при выполнении работ. Подписи: Руководитель работ, ответственный за безопасность, ответственный за качество работ, ответственный за документацию.</i>	Страница	Лист	Листов
Утвердил	Августов П. А.						Р. П.	3	3
ГИП	Смирнова Л.И.								
Разработала	Смирнова Л.И.			14.04.16					
Проверил	Августов П. А.								
Н. контр.	Кожеевникова О. Е.					Схема отопления	ООО "Предел"		